



- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kırli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 1" küresel vana.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeđi.
- o 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- o Kabin 180° dönebilir.

- o Dolap iç kutusu 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- o Çerçeve, kapı ve iç kutu 70 mikron elektrostatik toz boyalıdır.
- o İki adet 75 mm çapında su girişı vardır.
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva, boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- o Kabin dış kapađına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.


*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.



- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede deđişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol üst giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- o Demonte çerçevesiz dolap, çerçeve iç kasaya vida ve somunlarla tutturulmuş halde sevk edilir.
- o 1" küresel vana, makara besleme hortumuna hidrolik kelepçe ile bađlı olarak sevk edilir.

Montaj esnasında öncelikle;

- o Dolap iç kasası çerçeveden vidalar sökölerek ayrılır ve iç kasa montaj yerinde ölçüsüne uygun bırakılan boşluđa terazisinde yerleştirilir.
- o Sıva, boya ve benzeri işlemlerin bitmesinden sonra öncelikle hortum makarası taşıyıcı kolu kasaya monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilir.
- o Makara besleme hortumu ucunda mevcut 1" küresel vana boru ve hortum bađlantısı zemine göre 90°'lik açı oluşturacak şekilde monte edilir.
- o Makara besleme hortumu boyu, vana-boru bađlantısının kasa üst noktasından bađlanacağı varsayılarak belirlenmiştir. Vana bađlantısının yandan yapılması veya boru-vana bađlantısının dolap üst noktasından aşağı inmesi durumunda besleme hortumu direnç oluşturacak şekilde kırılabilir. Bu durumda uygun açıdan hortum dönüşünü sağlamak için besleme hortumu kısaltılmalıdır.
- o Yangın dolabı montaj yerindeki tüm inşai işler tamamlandıktan sonra demonte yangın dolabı çerçevesi, iç kasaya yangın dolabının sağ ve sol yüzeyindeki kot farklılıklarını giderecek şekilde (kanalların ayarlanması ile) vida ve somunlarla monte edilmelidir.

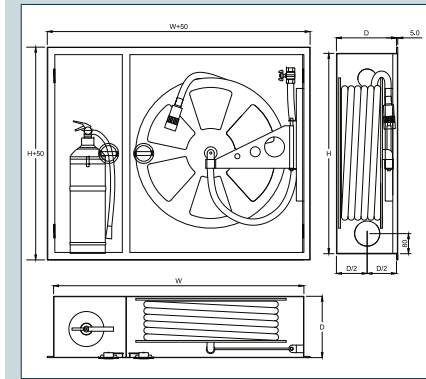


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
G12	25	20	1000x800x245	G12-20
G12	25	20	1000x800x195	G12-20-20
G12	25	30	1000x800x245	G12-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2