



- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kırılı beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 1" küresel vana.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.

- o Dolap iç kutusu 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- o Çerçeve, kapı ve iç kutu 70 mikron elektrostatik toz boyalıdır.
- o İki adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; siva, boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.


*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.



- o Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol üst giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.
- o Demonte çerçevesiz dolap, çerçeve iç kasaya vida ve somunlarla tutturulmuş halde sevkedilir.
- o 1" küresel vana, makara besleme hortumuna hidrolik kelepçe ile bağlı olarak sevkedilir.

Montaj esnasında öncelikle;

- o Dolap iç kasası çerçeveden vidalar sökölerek ayrılır ve iç kasa montaj yerinde ölçüsüne uygun bırakılan boşluğa terazisinde yerleştirilir.
- o Siva, boya ve benzeri işlemlerin bitmesinden sonra öncelikle hortum makarası taşıyıcı kolu kasaya monte edilmiş taşıyıcı kulaklara yerleştirilir.
- o Makara besleme hortumu ucunda mevcut 1" küresel vana boru ve hortum bağlantısı zemine göre 90°'lik açı oluşturacak şekilde monte edilir.
- o Makara besleme hortumu boyu, vana-boru bağlantısının kasa üst noktasından bağlanacağı varsayılarak belirlenmiştir. Vana bağlantısının yandan yapılması veya boru-vana bağlantısının dolap üst noktasından aşağı inmesi durumunda besleme hortumu direnç oluşturacak şekilde kırılabilir. Bu durumda uygun açıda hortum dönüşü sağlamak için besleme hortumu kısaltılmalıdır.
- o Yangın dolabı montaj yerindeki tüm inşaat işleri tamamlandıktan sonra demonte yangın dolabı çerçevesi, iç kasaya yangın dolabının sağ ve sol yüzeyindeki kot farklılıklarını giderecek şekilde (kanalların ayarlanması ile) vida ve somunlarla monte edilmelidir.

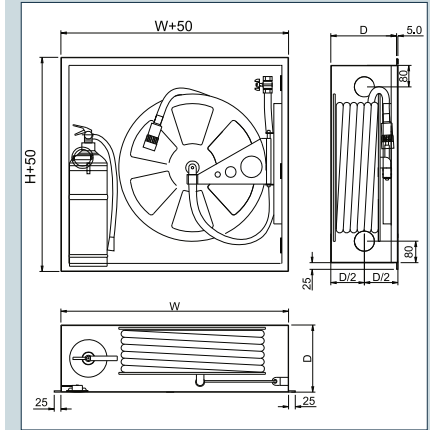


Model	Hortum Çap (mm)	Hortum Uzunluk (m)	Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
GT12	25	20	800x750x245	GT12-20
GT12	25	20	800x750x195	GT12-20-20
GT12	25	30	800x750x245	GT12-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1
TS. EN 671.2